



Република Србија  
Министарство унутрашњих послова  
Сектор за ванредне ситуације  
Управа за ванредне ситуације у Новом Саду  
07.21.2 број 217-17-592/25  
14.02.2025. године  
Нови Сад

ОСНОВНА ШКОЛА  
"ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА"  
Број: 100/2025  
Датум: 14.2.2025.  
НОВИ САД

### ЗАПИСНИК О КОНТРОЛНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Састављен дана 14.02.2025. године у часова, у просторијама надзираног субјекта, у предмету вршења контролног канцеларијског и теренског инспекцијског надзора, на основу чл. 73 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18) и чл. 29 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15), а у вези са чл. 2, 6 ст. 5 и 27 ст. 4 Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15 и 95/18), ради контроле спровођења мера заштите од пожара предложених записником 07.21.2 број 217-592/25 од 03.02.2025.године, а које је уручен 04.02.2025. год..

Име и презиме: Игор Ацаип  
Број службене легитимације: 7554

Инспекцијски надзор је извршен код надзираног субјекта који је регистровани субјекат.

Правно лице

Пословно име и назив: ОСНОВНА ШКОЛА "ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА" НОВИ САД  
ПИБ: 10453848  
Матични број: 08138141  
Одговорно лице: Оливер Стојановић  
ЈМБГ:1202961730045  
Функција: директор школе  
Седиште: Нови Сад, ул. Сељачких буна бр.51а  
Контакт: 021/400- 540

Контролни инспекцијски надзор је започет дана 14.02.2025. године у 12:30 часова, а завршен 14.02.2024. у 12:30 часова у Новом Саду, ул. Сељачких буна бр.51а

Извршеним контролним инспекцијским надзором констатовано је следеће:

Надзирани субјекат није известио ову инспекцију о извршењу мера предложених Записником о извршеном инспекцијском надзору, а у вези чл. 27 ст. 2 Закона о инспекцијском надзору («Сл. гласник РС», бр. 36/15 и 95/18), па се констатује следеће:

~~-Тачка 1. Записника Мера наложена записником није извршена,  
односно рок за извршење мере није истекао~~

Приказани доказ се прихвата  ДА  НЕ, наложена мера је извршена  ДА  НЕ



2. Записника Мера наложена јединицом МУП  
Мену, односно рок за извршење мере није  
испуњен.

Приказани доказ се прихвата  ДА  НЕ, наложена мера је извршена  ДА  НЕ

-Тачка 3. Записника Приказана је одређеница број 17/25 од 14.02.  
2025. о набавци 5 комада мобилних уређаја за гашење  
пожара тип 5-3. Одређеница је израђена од "Вајросервис"  
ДОО Нови Сад.

Приказани доказ се прихвата  ДА  НЕ, наложена мера је извршена  ДА  НЕ

-Тачка 4. Записника Приказана је исправа о контролисању инсталација  
за аутоматско откривање и дојаву пожара број 07/02/25-1 од  
07.02.2025. године. Исправу су констативали  
неодговарајуће. Исправа је израђена од "Инстимизит за безбед.  
и сигурност на раду" ИБС Нови Сад.

Приказани доказ се прихвата  ДА  НЕ, наложена мера је извршена  ДА  НЕ

-Тачка 5. Записника Увидом у приказану документацију  
констативано је да се мере техничког деловања  
државна инсталација за аутоматску дојаву пожара веде  
од 07.02.2025. када је извршена и шестомесечна  
контрола исправности.

Приказани доказ се прихвата  ДА  НЕ, наложена мера је извршена  ДА  НЕ

Приказани доказ се прихвата ДА НЕ, наложена мера је извршена ДА НЕ

-Тачка 6. Записника Увидом на месту констативано је  
да су у просторији у којој је смештена централа за  
субстанцијску дојаву пожара постављени план  
увођења контролне књиже и учешћа за  
руковање и државне централе

Приказани доказ се прихвата  ДА  НЕ, наложена мера је извршена  ДА  НЕ

-Тачка 7. Записника Приказан је стручни налаз о контролисању против-  
паничне светле број 01-25/13 од 10.02.2025. год. израђен од Инстимизит  
"ИБС" ДОО Н. Сад. Констативано је да је инсталација за дојаву  
запаљења из мех. пописа Противпаничне светле које су  
неисправне (7 ком) замењене су дана 14.02.2025. године.



Иказани доказ се прихвата  ДА  НЕ, наложена мера је извршена  ДА  НЕ

-Тачка 8. Записника Мера наложена записником није истекла  
односно рок за извршење мере није истекао.

Приказани доказ се прихвата  ДА  НЕ, наложена мера је извршена  ДА  НЕ

-Тачка 9. Записника Приказан је Извештај о контроли електричних  
инсталација ниског напона број 01-257/1 од 10.02.2025.  
Издао је издат од "Институт за безбедност и сигурност на  
раду ИБС" ДОО Нови Сад. Извештајем нису констатовани  
недостаци.

Приказани доказ се прихвата  ДА  НЕ, наложена мера је извршена  ДА  НЕ

-Тачка 10. Записника Приказан је Извештај о уређењу и коришћењу  
проматранских инсталација број 01-257/2 од 10.02.2025. год.  
Издао је издат од "Институт за безбедност и сигурност на раду ИБС"  
Нови Сад. Извештајем нису констатовани недостаци.

Приказани доказ се прихвата  ДА  НЕ, наложена мера је извршена  ДА  НЕ


За неизвршене мере под тачкама \_\_\_\_\_ Записника, биће донето Решење  
којим ће се наложити извршење истих.

За мере под тачкама 1, 2 и 8 из Записника рок није истекао.


Надзирани субјекат је поступио у целости по свим изреченим мерама, па се констатује да се  
инспекцијски надзор окончава достављањем овог записника.

Записник је сачињен у 2 истоветна примерка од чега је један примерак уручен надзираном  
субјекту, а 1 примерак је за потребе инспекције.

ПРИСУТНО ЛИЦЕ:

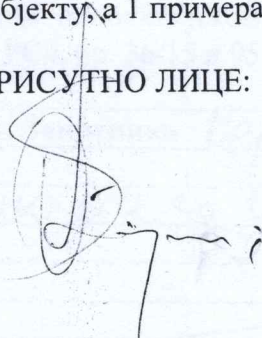

ИНСПЕКТОР

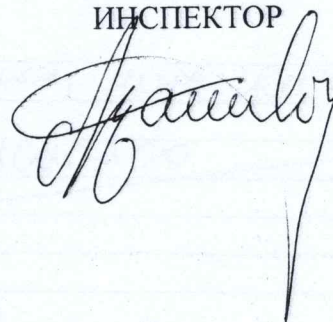





Република Србија  
Министарство унутрашњих послова  
Сектор за ванредне ситуације  
УВС У НОВОМ САДУ  
09/21 број 217-532/25  
14.02.2025 године  
Београд

КЛ-06-01/01

ОСНОВНА ШКОЛА  
ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА  
Број: 100-1/2025  
Датум: 14.2.2025  
НОВИ САД

### КОНТРОЛНА ЛИСТА

за надзирани субјекат - јавни и пословни објекти 2. категорије угрожености од пожара  
у којима се окупља више од 500 лица и пословни објекти који спадају у категорију високих објеката  
усвојена на 11. седници Координационе комисије одржаној 10.10.2022. године

(хотели, робне куће, тржни центри, биоскопи, дечије установе, школе, високошколске установе, установе  
културе, здравствене установе, спортске и концертне дворане, стадиони са пословним простором,  
аеродромске зграде и високи објекти)

ОПШТИ ПОДАЦИ	
Пословно име:	ОСНОВНА ШКОЛА ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА НОВИ САД
Скраћено име, ПИБ, МБ:	ОШ ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА НОВИ САД ПИБ: 10453848; МБ: 08138141
Адреса седишта, телефон, факс, интернет страница, е-пошта:	НОВИ САД, УЛ. СЕЉАЧКИХ БУНА БРОЈ 51А; 021 400 540
Одговорно лице, телефон, е-пошта:	ОЛИВЕР СТОЈАНОВИЋ - ДИРЕКТОР 021 400 540
Адреса објекта у коме се врши надзор (објекат у коме се врше послови из овлашћења):	НОВИ САД, УЛ. СЕЉАЧКИХ БУНА БРОЈ 51А
Лице присутно надзору, телефон, е-пошта:	ОЛИВЕР СТОЈАНОВИЋ - ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ВЛАДИМИР ВУЈЧИЋ - СЕКРЕТАР

#### 1. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

1.	Да ли је уписан у базу Агенције за привредне регистре?	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
2.	Надзирани субјекат поседује посебно овлашћење надлежног органа за обављање делатности – ако је законом предвиђено	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не

- уколико је одговор на једно од претходних питања „не“, спроводи се поступак према нерегистрованом субјекту

#### 2. ИСПУЊЕНОСТ НОРМАТИВНИХ УСЛОВА (прописане сагласности и нормативна акта са аспекта заштите од пожара и експлозија и друга нормативна акта)

1.	Прибављене неопходне сагласности о предвиђеним мерама заштите од пожара на објектима субјекта	<input type="checkbox"/> да-4	<input checked="" type="checkbox"/> не-0
2.	Прибављене неопходне сагласности о спроведеним мерама заштите од пожара за објекте субјекта	<input type="checkbox"/> да-4	<input checked="" type="checkbox"/> не-0
3.	Прибављена сагласност на План заштите од пожара	<input checked="" type="checkbox"/> да-4	<input type="checkbox"/> не-0



	Прибављена сагласност на Програм обуке запослених из области заштите од пожара	<input checked="" type="checkbox"/> да-1	<input type="checkbox"/> не-0
	Запослени завршили основну обуку из области заштите од пожара	<input type="checkbox"/> да-1	<input checked="" type="checkbox"/> не-0
	Запослени завршили практичну проверу знања из области заштите од пожара	<input type="checkbox"/> да-1	<input checked="" type="checkbox"/> не-0
7.	Потребан број лица стручно оспособљених за спровођење и организовање превентивних мера и сталног дежурства	<input type="checkbox"/> да-4	<input checked="" type="checkbox"/> не-0
8. *	Надзирани субјекат категорисан у одговарајућу категорију угрожености од пожара - објекти, делатности и земљишта	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
9.	Истакнут План евакуације и упутства за поступање у случају пожара на видљивом месту у објектима	<input checked="" type="checkbox"/> да-1	<input type="checkbox"/> не-0
10.	Сачињена нормативна акта за употребу, контролу и одржавање уграђене опреме, уређаја и инсталација:	<input type="checkbox"/> да-1	<input type="checkbox"/> не-0

\* - не бодује се јер се врши по службеној дужности

3. ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ			
1.	Мобилни уређаји за почетно гашење пожара	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
2.	Редовна контрола исправности мобилних уређаја за почетно гашење пожара од стране овлашћеног правног лица и исправна да су сви мобилни уређаји у исправном стању и обележени налепницама о потврди исправности	<input checked="" type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
3.	Изведена спољашња и унутрашња хидрантска инсталација за гашење пожара	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
4.	Хидрантска инсталација опремљена прописаном опремом	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
5.	Редовна контрола исправности хидрантске инсталације од стране овлашћеног правног лица и исправна да је хидрантска инсталација у исправном стању и обележена налепницама о потврди исправности	<input type="checkbox"/> да-3	<input checked="" type="checkbox"/> не-0
6.	Изведена инсталација против-паничне расвете на путевима евакуације у објектима	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
7.	Редовна контрола исправности инсталације против-паничне расвете и доказ да је инсталација против-паничне расвете у исправном стању	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
8.	Обезбеђени услови за сигурну евакуацију (путеви евакуације проходни и изведени у складу са прописима)	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
9.	Проходни/слободни путеви, пролази, платои и прилази објектима који су предвиђени за ватрогасна возила	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
10.	Уграђен систем за откривање и дојаву пожара	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
11.	Редовна контрола исправности система за откривање и дојаву пожара од стране овлашћеног правног лица и исправна да је инсталација дојаве пожара у исправном стању	<input checked="" type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
12.	Дојавна централа система за откривање и дојаву пожара је постављена у просторији где се непрекидно дежура	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
13.	На месту дојавне централе система се налази план узбуђивања, контролна књига и упутство за руковање и одржавање система	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
14.	Дежурни радници на месту дојавне централе система су обучени за правилан рад и руковање системом	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
15.	Уграђен стабилан систем за гашење пожара	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
16.	Редовна контрола уграђеног стабилног система за гашење пожара од стране овлашћеног тела и потврда да је систем у исправном стању	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
17.	Систем за одвођење дима и топлоте	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
18.	Редовна контрола исправности система за одвођење дима и топлоте од стране овлашћеног правног лица и исправна да је инсталација система за одвођење дима и топлоте у исправном стању	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
19.	Објекти заштићени инсталацијом за заштиту од атмосферског пражњења	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
20.	Редовна контрола исправности инсталације за заштиту објеката од атмосферског пражњења од стране стручно оспособљеног лица и стручни налаз да су инсталације у исправном стању.	<input checked="" type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0



Редовна контрола електроенергетских постројења и инсталација високог и ниског напона, општег напајања електричном енергијом, инсталација развода електричне енергије и заштитних уређаја који су саставни део ових инсталација од стране стручно оспособљеног лица и стручни налаз да су инсталације у исправном стању	<input checked="" type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0
22. Редовна контрола исправности регулационо сигурносне опреме на гасној инсталацији од стране лица са провереном стручном оспособљеношћу за рад на конкретној опреми инсталације и записник, односно извештај да је инсталација исправна.	<input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0

\* када се контролна листа користи за објекат за који не постоји обавеза: извођења одређене инсталације (нпр. систем за гашење пожара, гасна инсталација) онда се питања везана за ту инсталацију не бодују у контролној листи приликом рачунања степена ризика.

4. ** ОСТАЛЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА И СПРЕЧАВАЊЕ ЊИХОВОГ ШИРЕЊА		
1.	Неком од признатих метода извршена додатна процена ризика од пожара и експлозије	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
2.	Предвиђено одвајање простора формирањем противпожарних сектора	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
3.	Систем опште и локалне вентилације	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> не
4.	Редовна контрола исправности система опште и локалне вентилације	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
5.	Елементи система за које постоје додатни захтеви у погледу потребне ватроотпорности (клапне отпорне на пожар у системима вентилације и врата на границама противпожарних сектора)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
6.	Редовна контрола исправности елемената система за које постоје додатни захтеви у погледу потребне ватроотпорности	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
7.	Мере заштите од пожара и експлозија приликом обављања послова заваривања, резања и лемљења на привременим местима	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не



\*\* не бодује се, додатне мере заштите од пожара које нису прописане

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ (\*)  
Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор „да“ - 73 (100%)


УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР "ДА" - <sup>54</sup>42 (77 %)

Р.бр.	Степен ризика	Број бодова у надзору у %
1.	Незнатан	91 - 100
2.	Низак	81 - 90
3.	Средњи	71 - 80
4.	Висок	61 - 70
5.	Критичан	60 и мање

ПРИСУТНО ЛИЦЕ:

ИНСПЕКТОР/И:



НАПОМЕНА: Степен ризика извршена је након контролног инспекцијског надзора а на основу захтева Школског одбора.